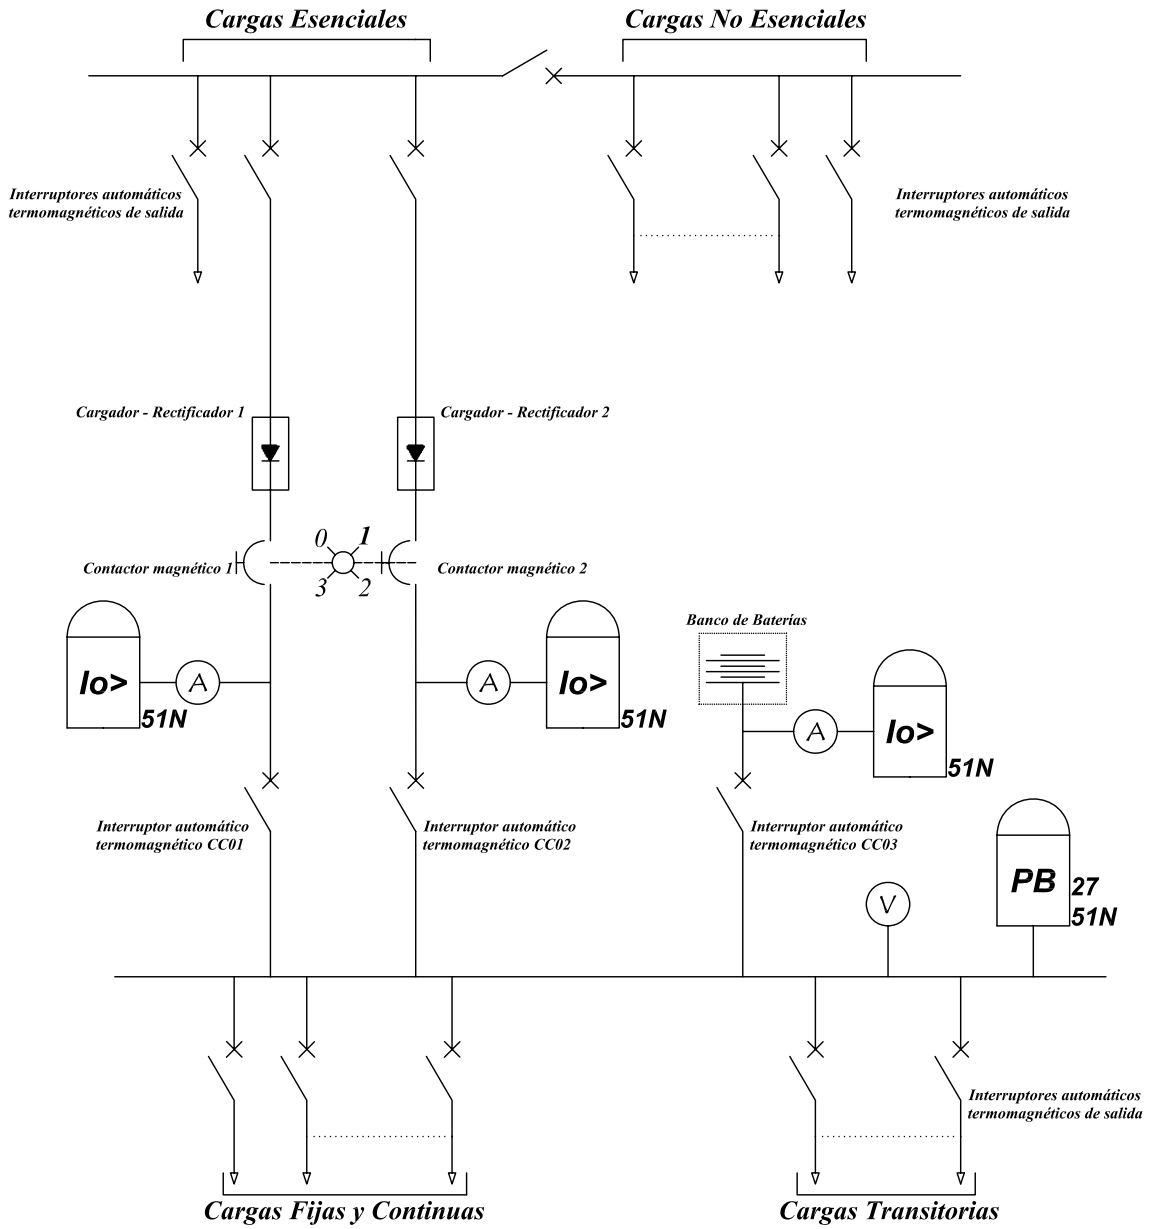

Leyenda:

Io>: Protección de sobrecorriente para los alimentadores.
PB: Protección de la barra de servicios auxiliares de corriente continua.

Secuencia de operación del conmutador:
0: Desconectado
1: Rectificador 1
2: Rectificador 2
3: Paralelo

Relé de sobrecorriente

Relé de baja tensión y de sobrecorriente

Amperímetro

Voltímetro

C.A. DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO ELÉCTRICO (CADAFE)
GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES

Departamento de Construcción de Subestaciones I	Esquema del Sistema Secundario Servicios Auxiliares de Corriente Continua		
Proyectado por: Br. Jean-Michel Ravel González			
Calculado por:			
Dibujado por: Br. Jean-Michel Ravel González			
Revisado por: Ing. Horacio Caraballo Jaén	Fecha: 15/10/2007	Serie:	Hoja No. 27 de 31
Aprobado por: Ing. Horacio Caraballo Jaén	Escala:	Número:	
		Referencia:	

Universidad Central de Venezuela	Facultad de Ingeniería	Escuela de Ingeniería Eléctrica	POR CADAFE	Revisado: Fecha:	Aprobado: Fecha:	No. Archivo:
Trabajo Especial de Grado	2007, Br. Jean-Michel Ravel González	Propuesta de Implementación del Sistema Secundario de una Subestación Eléctrica tipo Nodal III				ANEXO 27